



# ゆざわおがち広域

湯沢市 羽後町 東成瀬村

..... 2019・12



**住宅用火災警報器の  
設置・維持を確実に!!**

## 【設置後10年を目安に交換を!!】

全国で毎年多数の方が住宅火災で亡くなっており、中でも就寝中に住宅で発生した火災による死者が多くなっています。

住宅用火災警報器の警報音により早期に火災に気がつき、「すぐに避難できた」「すぐに初期消火できた」という奏功事例が多く報告されています。

しかし、住宅用火災警報器は古くなると電池の消耗や部品の劣化で正常に感知しないこともあり、設置後、10年を目安に交換することが推奨されています。

### 動作確認方法

◎警報器本体のボタンを押す

(ボタンを押すタイプの警報器の場合)

◎警報器からの点検ひもを引く

(点検ひもを引くタイプの警報器の場合)

点検動作後、正常であれば、正常をお知らせするメッセージ又は火災警報音が鳴ります。

♪ピッ 正常です!!

♪ピーピーピー 火事です!!

音が鳴らない場合は、電池がきちんとセットされているか確認してください。それでも鳴らない場合は、電池切れが故障です。

今後も継続して警報器の機能と効果を維持するために、設置年月日の確認と点検をしっかりと行いましょう。また、設置の際は設置年月日を本体に書いておきましょう。

## 油漏れに「注意を!!」

毎年冬期に灯油流出事故が発生しております。

流出事故を起こすと、油の回収・処理に高額費用がかかり、これらは、事故を起こした当事者が責任を持って負担しなければいけません。

そのため、次の注意事項を守り、事故を絶対に起こさないように心がけましょう。

### ① その場を離れない! 目を離さない!

ホームタンクなどから灯油を小分けするとき、絶対にその場を離れないようにしましょう。

### ② 配管などを損傷させない!

雪下ろしによる投雪や屋根からの落雪が配管などに直接当たらないように保護しておきましょう。

### ③ 油の量を 確認する!

ホームタンクなどの目盛りをこまめに確認し、減り方に異常がないか気を付けましょう。

**絶対ダメ!**



### 【お問合せ先】

湯沢雄勝広域市町村圏組合  
消防本部予防課


☎01833-73-3168

# 平成30年度の決算のあらまし

令和元年11月湯沢雄勝広域市町村圏組合議会臨時会において、平成30年度各会計の決算が認定されましたので、その状況をお知らせします。

一般会計の決算額は、歳入総額33億6,530万2千円、歳出総額33億4,060万5千円となっております。新消防庁舎建設関連事業の本格化に伴い、前年度を大幅に上回る決算規模となりました。

一般会計歳入 33億6,530万2千円 前年度比17.3%増

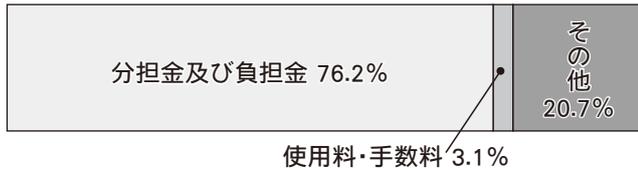


<b>分担金及び負担金</b>	<b>25億6,383万6千円</b>
・湯沢市	19億1,951万6千円
・羽後町	5億828万2千円
・東成瀬村	1億3,603万8千円
<b>使用料・手数料</b>	<b>1億358万9千円</b>
<b>その他</b>	<b>6億9,787万7千円</b>
・財産収入	84万2千円
・繰越金	2,239万6千円
・諸収入	1億4,473万9千円
・組合債	5億2,990万円

## 湯沢雄勝ふるさと市町村圏基金特別会計

<b>歳入</b>	<b>4万5千円</b>
・財産収入	4万1千円
・繰越金	2千円
・諸収入	2千円
<b>歳出</b>	<b>4万4千円</b>
・総務費	4万4千円
平成30年度は、新消防庁舎建設工事前払金支出に伴う資金需要に充てるため、基金に属する現金の一部を繰替運用しております。	
年度末基金残高	7億4,382万9千円

一般会計歳出 33億4,060万5千円 前年度比17.4%増

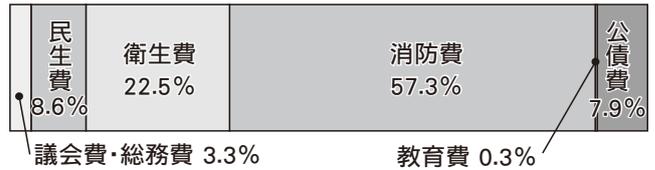

<b>議会費、総務費</b> …諸事業の円滑な実施のために	<b>1億1,108万4千円</b>
<b>民生費</b> …老人福祉・障がい者福祉向上のために	
・老人福祉施設運営費	2億6,999万7千円
・知的障害施設運営費	570万5千円
・介護認定審査会等運営費	1,031万5千円
・障害支援区分審査会運営費	149万6千円
<b>衛生費</b> …衛生的な生活のために	
・火葬場費	3,373万6千円
・地域救急医療対策費	2,814万2千円
・家畜保冷施設費	329万3千円
・可燃ごみ処理費	2億5,095万9千円
・不燃ごみ等処理費	1億7,139万3千円
・し尿処理費	2億5,916万7千円
・ごみ処理施設整備費	435万2千円
<b>消防費</b> …消防・救急のために	
・常備消防費	12億4,108万1千円
・消防施設整備費	6億7,432万3千円
<b>教育費</b> …文化的な生活のために	
・視聴覚教育費	7万5千円
・広域交流センター運営費	1,106万8千円
<b>公債費</b> …借入金返済のために	
・公債費	2億6,441万9千円

## 平成30年度の 主な事業

- ・新消防庁舎建設（建築工事、電気設備工事等） 4億4,148万9千円
- ・高機能消防指令センター整備 1億9,903万1千円
- ・清掃センター延命化 5,558万8千円

# 入浴事故は防ぐことができます！

**予防のポイント**

**ポイント 1**  
湯船のお湯は41℃以下、つかるのは10分まで！

**ポイント 2**  
30～60分は食休みをとりましょう  
食後すぐ、飲酒後数時間は入浴を避ける

**ポイント 3**  
5分程度、熱めのシャワーで高い位置から結露します  
室温を20℃以上に  
冬はヒーターやシャワーなどで脱衣所・浴室を暖めておく

**ポイント 4**  
入浴前に家族に一声掛ける

**ポイント 5**  
湯船からはゆっくりと立ち上がる  
立ちくらみによる転倒に注意！

入浴に関する事故は防げます。

当地域のここ5年の救急出動では、入浴事故の発生割合は2～3%でした。その中で、昨年は死亡者の割合が特に高く、40%を超えました。入浴事故は、8月を除き、年間を通して発生しており、特に秋から春にかけての期間に注意が必要です。

発生原因は気温差、湯の温度、入浴時間、急な血圧の変化が関係しています。


九死に一生を得て、大事に至らなかった要因として家人や周囲の声掛けがありました。

事故を防ぐには、本人はもちろん、皆で互いに気配り、目配りすることが大切です。

## 湯沢雄勝地域の過去5年入浴事故救急出動状況

	救急出動件数 ( )は搬送人員数	入浴事故 件数	入浴事故 割合	死亡者数	死亡者 割合
H26	2,406 (2,167)	69	2.9%	21	30.4%
H27	2,299 (2,055)	48	2.1%	18	37.5%
H28	2,412 (2,079)	54	2.2%	14	25.9%
H29	2,317 (2,102)	59	2.5%	17	28.8%
H30	2,419 (2,162)	58	2.4%	24	41.4%

## 平成30年 月別発生状況と平均気温 (58件)

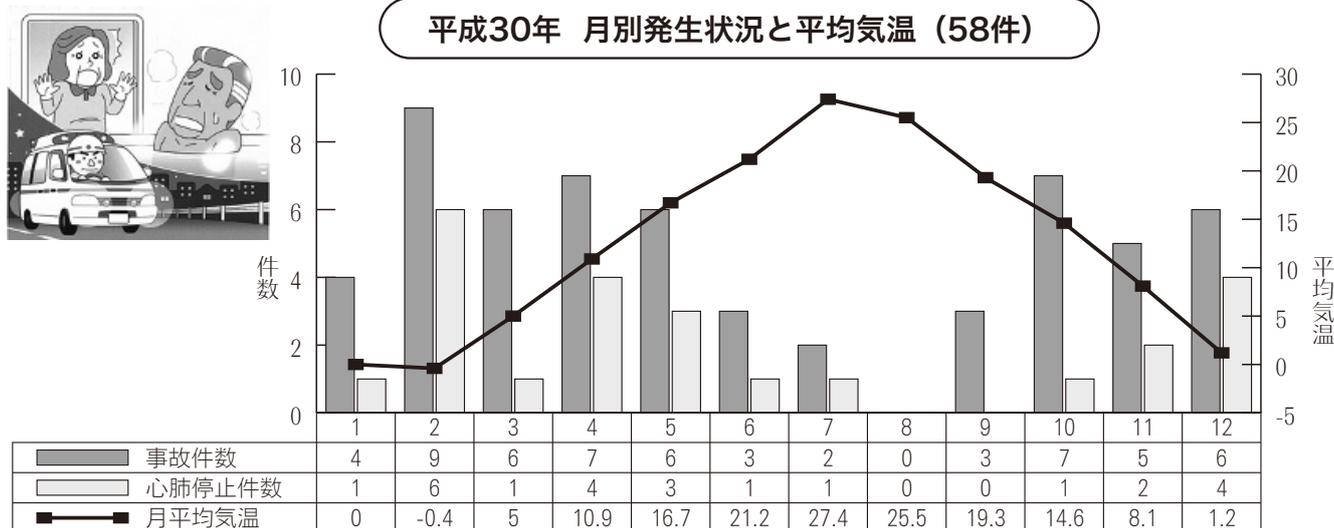

## 発生状況 (58件中、心肺停止および死亡事例を除く、34件)

【入浴事故の原因】		【発見された経緯】	
脳卒中	2	なかなか上がってこないのので、様子を見に行ったら	13
外傷 (転倒)	3	本人からの訴え、助けを求める声	7
脱力発作	6	偶然	7
意識消失	19	自宅、施設での入浴介助中	5
その他	4	異常な物音、声を確認	2

お問合せ先：湯沢雄勝広域市町村圏組合 消防本部 救急救助課 0183-73-3186

## ・視聴覚ライブラリー事業の廃止について

視聴覚ライブラリー事業として、16mmフィルム、DVD等の視聴覚教材・機材の貸出を行ってきましたが、今年度をもって事業を廃止することとなりました。

お問合せ先：湯沢雄勝視聴覚ライブラリー 0183-73-9690

## ・湯沢雄勝広域交流センター貸館予約について

令和2年度から、湯沢雄勝広域交流センターが湯沢市に移管されます。ご利用に関しては、これまで同様に下記までお問い合わせください。

お問合せ先：湯沢雄勝広域交流センター 0183-73-9690

## 令和元年度 湯沢雄勝クリーンセンター ダイオキシン類濃度測定結果

湯沢雄勝クリーンセンターでは、令和元年8月28日(水)に、ごみ処理施設運営協議会委員の皆様に立ち会いをお願いし、法令に基づいた各種測定を実施しました。ダイオキシン類の濃度測定値は、次のとおり低い数値となっています。

	測定結果	自主規制値	国の排出基準値
1号炉 排ガス	0.00	0.1	5
2号炉 排ガス	0.00039		
1号炉 焼却灰	0.000002	-	3
2号炉 焼却灰	0.0018		
飛灰(集じん灰)	0.12		

排ガス中のダイオキシン類濃度の単位：(ng-TEQ/m<sup>3</sup>) 焼却灰・飛灰中のダイオキシン類濃度の単位：(ng-TEQ/g)

お問合せ先：湯沢雄勝広域市町村圏組合 事業管理課 0183-73-9690

## リサイクルセンターからのお願い

ペットボトルの洗浄をお願いします

リサイクルセンターに搬入されるペットボトルのうち約2割は、汚れの付着やカビの発生により、リサイクルできずに焼却処分されています。限りある資源を有効活用するために、ペットボトルは、しっかりと水洗いしてよく水を切ってから排出してください。

ごみの分別にご協力ください

もえないごみの中に、中身の残ったガス・スプレー缶が混入されています。これらの缶は、処理中に爆発し、火災事故を引き起こす恐れがありますので、分別表に従い、中身を使い切り、穴を開けて缶として排出してください。

お問合せ先

湯沢雄勝リサイクルセンター  
0183-142-1422

